


# 未開封の確認方法 及び 正しい開封方法について

平成30年8月1日付薬生発0801第1号「医薬品の封の取扱い等について」を受け、当社製品の「未開封の確認方法」と「正しい開封方法」について、情報を掲載いたします。

## 1


### 糊付けによる封緘（押し開け）

未開封の状態

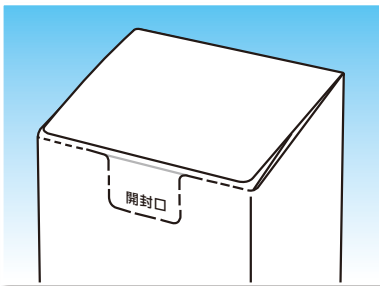


ミシン目が切れていないこと、糊付けがされていることをご確認ください。

開封方法

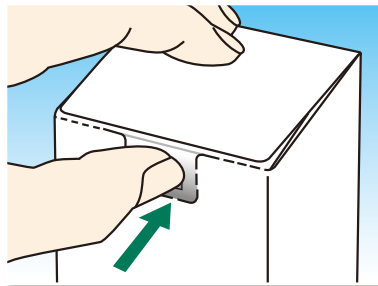

開封口のミシン目内側に指を押し当て、下から上にミシン目に沿って開封してください。

開封後の状態

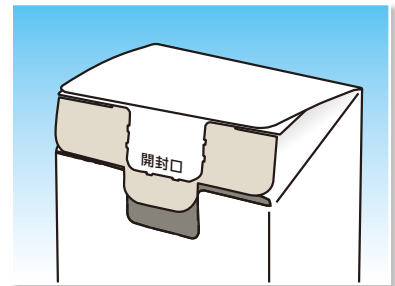


以下の場合はずでに開封されている可能性があります

- ミシン目が切れている場合
- 再封されている場合

## 2


### 糊付けによる封緘（引き上げ）

未開封の状態

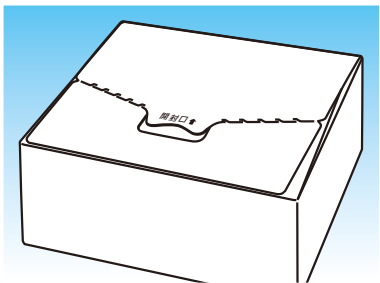


ミシン目が切れていないこと、糊付けがされていることをご確認ください。

開封方法

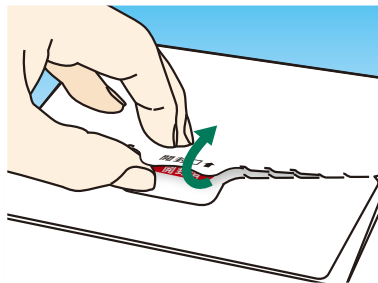

ジッパー端（開封口）をつまみ、ミシン目に沿って開封してください。

開封後の状態

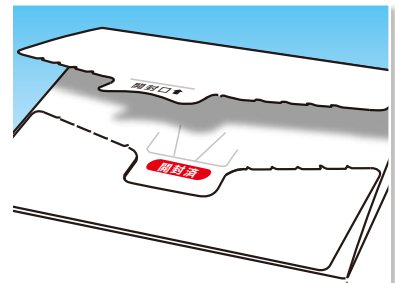

開封済の文字が見えます。




以下の場合はずでに開封されている可能性があります

- ミシン目が切れている場合
- 再封されている（開封済の文字が見えている）場合

# 3


## 改ざん防止テープによる封緘

未開封の状態

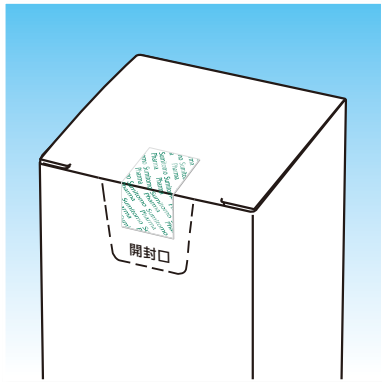


ミシン目が切れていないこと、改ざん防止テープがはがれていないこと、切れていないことをご確認ください。

開封方法

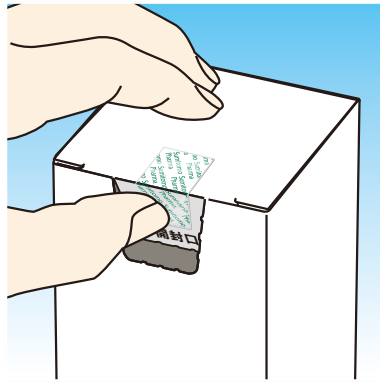

開封口のミシン目内側に指を押し当て、下から上にミシン目に沿って開封します。

開封後の状態

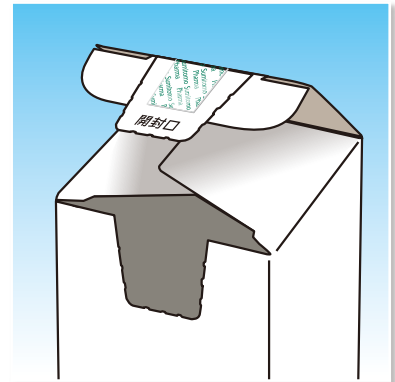


**以下の場合はずでに開封されている可能性があります**

- ミシン目が切れている場合
- 改ざん防止テープが切れている場合
- 改ざん防止テープをはがした跡が残っている場合
- 再封されている場合

# 4


## フィルムによる封緘

未開封の状態

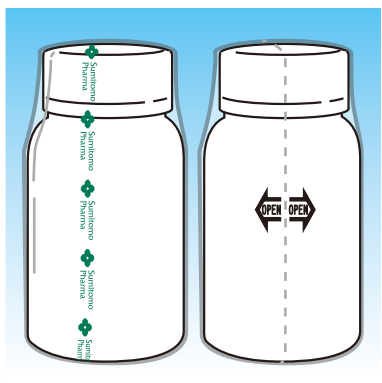

フィルムが破れていないこと、フィルムに住友ファーマのブランドマークが印刷されていることをご確認ください。

開封方法

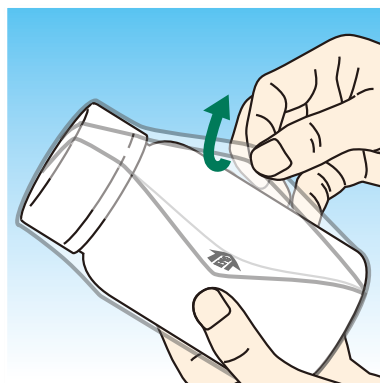

「開封口」または「OPEN」と記載のある場所から左右に開くように押し破ってください。

開封後の状態



**以下の場合はずでに開封されている可能性があります**


- フィルムが破れている場合
- フィルムに住友ファーマのブランドマークが印刷されていない場合

# 5

## ラチェットキャップによる封緘


(ヒビスクラブ消毒液4% 500mL、5%ヒビテン液 500mL、ヒビテン・グルコネート液20% 500mL)

未開封の状態

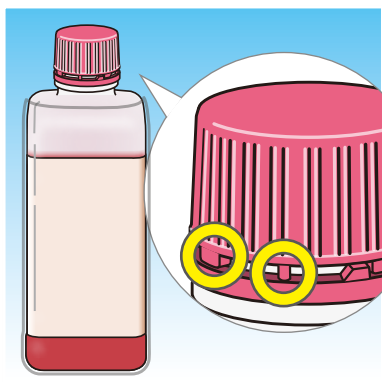


ラチェットキャップのブリッジ(写真の黄色の円の部分)が繋がっていることをご確認ください。

開封方法

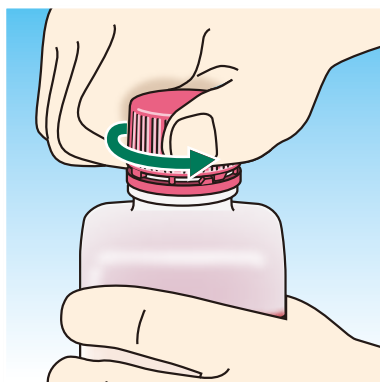

キャップを回して開封します。

開封後の状態

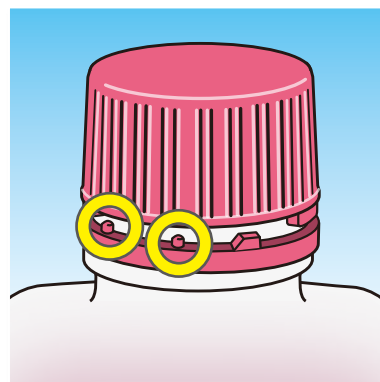

ラチェットキャップのブリッジが切れています。




**以下の場合にはすでに開封されている可能性があります**

- ラチェットキャップのブリッジが切れている場合

# 6


## クラフトテープによる封緘

未開封の状態

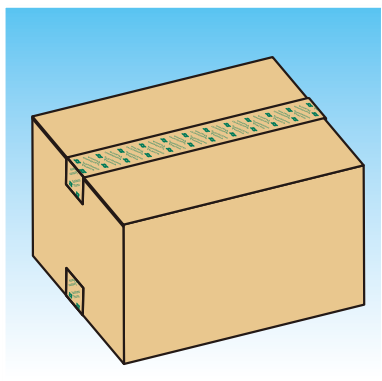


クラフトテープが上下に貼付されていること、クラフトテープに住友ファーマのブランドマークが印刷されていることをご確認ください。

開封方法

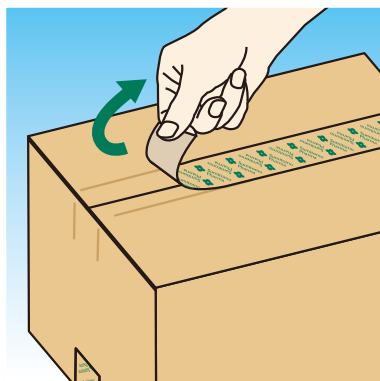

クラフトテープを箱からはがして開封してください。

開封後の状態

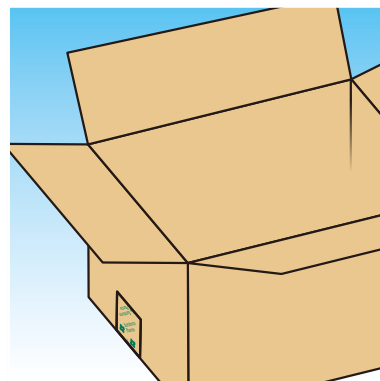


**以下の場合にはすでに開封されている可能性があります**


- クラフトテープが切れている場合
- クラフトテープに住友ファーマのブランドマークが印刷されていない場合




## 開封されている可能性がある代表的な事例

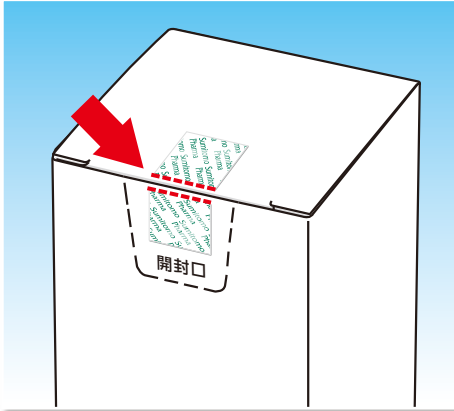


● 改ざん防止テープが切れている場合

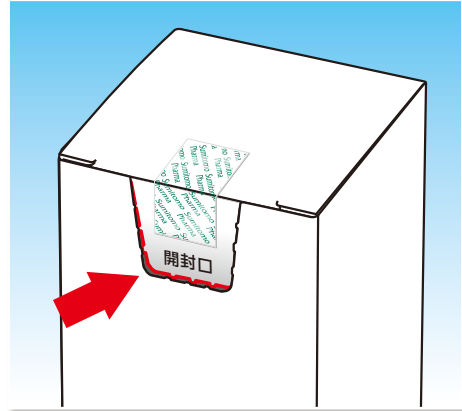


● ミシン目が切れている場合

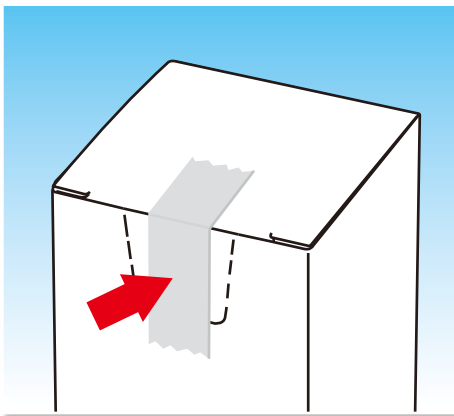

● 再封されている場合

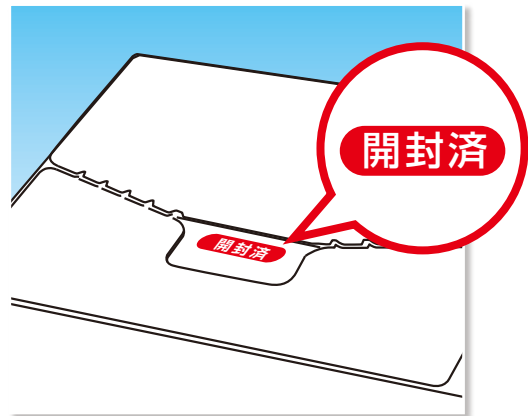

● 再封されている(開封済の文字が見えている)場合

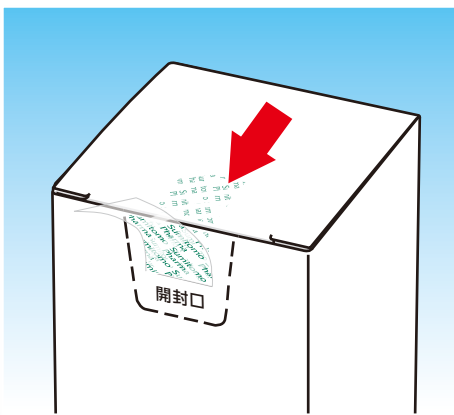

● 改ざん防止テープをはがした跡が残っている場合